

# ユニットハウスによる試験測定

物件: 千葉県

測定方法: ユニットハウスにアドグリーンコート®を塗装し、  
塗装前後の屋根及び室内温度を比較。

塗装面積: 20坪

下地素地: 鋼板




◆無塗装 5月4日



南面の窓ガラス  
・遮熱フィルム  
IQue 68P 使用



◆アドグリーンコート®塗装後 5月5日

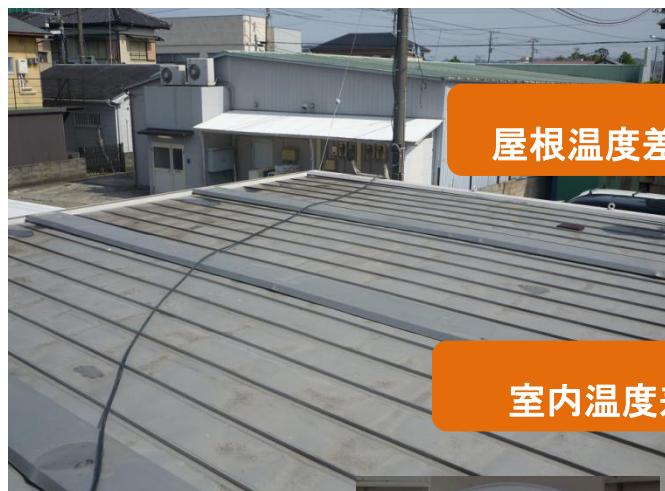

屋根温度差

13.4°C



室内温度差

4°C



測定日: H23.5.4 PM13:45頃

天候: 曇り

外気温: 25.8°C

屋根温度: 42°C

室内温度: 29.3°C

測定日: H23.5.5 PM13:45頃

天候: 曇り

外気温: 26.1°C

屋根温度: 28.6°C

室内温度: 25.2°C

